



ВИТЯГ
з Реєстру будівельної діяльності
щодо інформації про технічні умови
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Загальна інформація

Орган, що видав	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУКОВЕЛЬ" (40628724)
Найменування об'єкта будівництва	Нове будівництво багатофункціонального комплексу з мережею комерційної інфраструктури в с.Поляниця участок Вишні Надвірнянського району Івано-Франківської області
Вид будівництва	Нове будівництво
Реєстраційний номер	TU01:3165-1122-3886-7616
Номер технічної умови	1-151/1
Тип технічної умови	водопостачання та водовідведення
Дата набрання чинності	27.06.2024
Дата технічної умови	27.06.2024
Нормативний термін проєктування	3 _____ по _____
Нормативний термін будівництва	3 _____ по _____
Нормативний термін введення об'єкта будівництва в експлуатацію	3 _____ по _____

Адреса

Інформацію не зазначено

Інформація про замовників

Безпосередні замовники

Назва	Контакти	Місце реєстрації	Нотаріальна згода	Повірені
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСКЕЙП СІТІ" (45161154) Юридична особа	+38(066)-466-54-62	УКРАЇНА, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, м. Івано-Франківськ (станом на 01.01.2021), вулиця Грушевського , б. 22А , кв. 8	є замовником	Не зазначено

директор

(посада)

(підпис)

Колибабюк Галина Іванівна

(ПІБ)

Документ створено

в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Дата створення: 02.07.2024



Єдина державна
електронна система
у сфері будівництва

Відомості про реєстрацію документа

Технічні умови

Реєстраційний номер

TU01:3165-1122-3886-7616

Редакція документа

№ 1 від 2.07.2024

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

02.07.2024

Перелік підписантів

1. Колибабюк Галина Іванівна ,директор

ТЗОВ «Буковель»

с. Поляниця

«27» червня 2024 р.

Обов'язковий додаток до проекту

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 1-157/1

Об'єкт: «Нове будівництво багатофункціонального комплексу з мережею комерційної інфраструктури в с.Поляниця участок Вишні Надвірнянського району Івано-Франківської області»

Адреса: с.Поляниця участок Вишні Надвірнянського району Івано-Франківської області

Кадастровий номер ділянки: 2611092001:22:002:4546 – 8,1547 га

Підключення до мереж водопостачання

1. Потреба у воді **1670 куб.м/добу**, максимальні витрати **75 л/сек.**

Відпуск води проводиться: згідно договору

2. Вода, що подається: відповідає санітарним нормам

3. Підключення до водопровідної мережі

д. 250 мм з тиском в точці підключення від 1,5 до 8.0 бар.

4. Подача води із зазначеним тиском гарантується:

цілодобово

(цілодобово або за графіком)

5. Мережа Тупикова

(кільцева, тупикова)

6. Рекомендований матеріал для труб вводу: пе100 д. 200-250 мм

7. Глибина закладання 1.5 м.


8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати лічильником води з зовнішнім модулем для передачі даних Sensus HRI (змонтувати лічильник в колодязі,

Границі розмежувань)

(місце установки, тип водолічильника, діаметр)



Г.І.Колибабюк

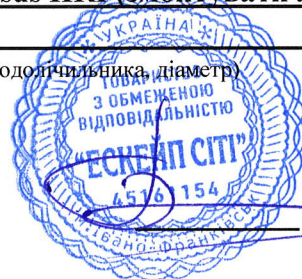

А.П.Баланюк

9. Особливі умови:

Передбачити підземні резервуати питної води в об'ємі 600 м.куб. для забезпечення водопостачання об'єкту при короткочасних перервах в часи пікових навантажень. Забезпечити в резервуарах розрахунковий недоторканий об'єм для потреб пожежогасіння. Абсолютна висота ввідного водопроводу в резервуар не більше 970 м.

(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачуючих пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску тощо)

10. Точка розподілу: Колодязь підключення до трубопроводу д.200

Зовнішнє пожежогасіння

Нормативна витрата води на пожежогасіння 35л/сек ,при дотриманні п.9 технічних умов (підключення до мереж водопостачання) та вимог ДБН В.2.5-74:2013.

Підключення до мереж каналізування

1. Санітарно-технічні показники стічних вод **1253 куб.м/добу;**

а) коефіцієнт нерівномірності **1.3.**

б) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення)- не більше:

БСК5 = 300мг/л

ХСК = 600 мг/л

Завислі = 250 мг/л

Азот амон. =25 мг/л

Фосфати =5 мг/л

Хлориди = 150 мг/л

Поверхневі активні речовини

5.0 мг/л.

(РН)=6.5-9

Нафтопродукти=0.05мг/л.



Г.І.Колибабюк



А.П.Баланюк

*Жири 8мг/л.
Нітрити=0.6мг/л.
Нітрати=3.0мг/л.
Сульфати=80мг/л.
Хлориди=80мг/л.
Залізо=1мг/л.*

За іншими показниками стічні води повинні відповідати санітарним вимогам, Правилам приймання стічних вод у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України

2. Місцем приєднання каналізаційного випуску до колекторної мережі д.250 є: вихідний колодязь господарських стоків

3. Точка розподілу є колодязь приєднання до мережі ТОВ «Буковель»

4. Особливі умови Передбачити попередню очистку стоків закладів громадського харчування (жироуловлювачі)

(необхідність обладнання випуску решіткою, жироуловлювачем, обладнання контрольних колодязів тощо).

5. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову каналізацію ТзОВ «Буковель» не приймаються.

Виконавець

Директор

ТОВ «Буковель»

Замовник

Директор

ТОВ «ЕСКЕЙП СІТІ»

М.П.



Г.І.Колибабюк

М.П.



А.П.Баланюк